


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR ANDRYS			MEDIR Ing. ŽIŽLAVSKÝ Lubomír Na Valtické 59 691 41 BŘECLAV medir@email.cz , tel. 722938369	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. HOLÁSEK V.	Ing. ŽIŽLAVSKÝ L.	Ing. HŘEBAČKA S.		
Objednatel: Správa majetku Líšeň p.o., Jírova 2, 628 00 Brno			FORMÁT	xxA4
Akce: <b>REKONSTRUKCE KOTELN LÍŠEŇ</b> MOLÁKOVA 19, 628 00 BRNO-LÍŠEŇ			DATUM	07/2014
			ÚČEL	REALIZACE STAVBY
			Č. ZAKÁZKY	1451
Profese: <b>MaR</b>		Objekt: PS 02	Č. KOPIE	
Obsah: <b>ROZVADĚČ DT19</b>			MĚŘITKO <b>1:1</b>	Č. VÝKRESU <b>D.2.2-402</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Datum: 7/2014				Rozvoděč: DT19																Čísł.výkřes:		List: 101
Změna/Datum:				Obsah stránek: SILNOPROUDÁ ČÁST																D.2.2-402		List: *

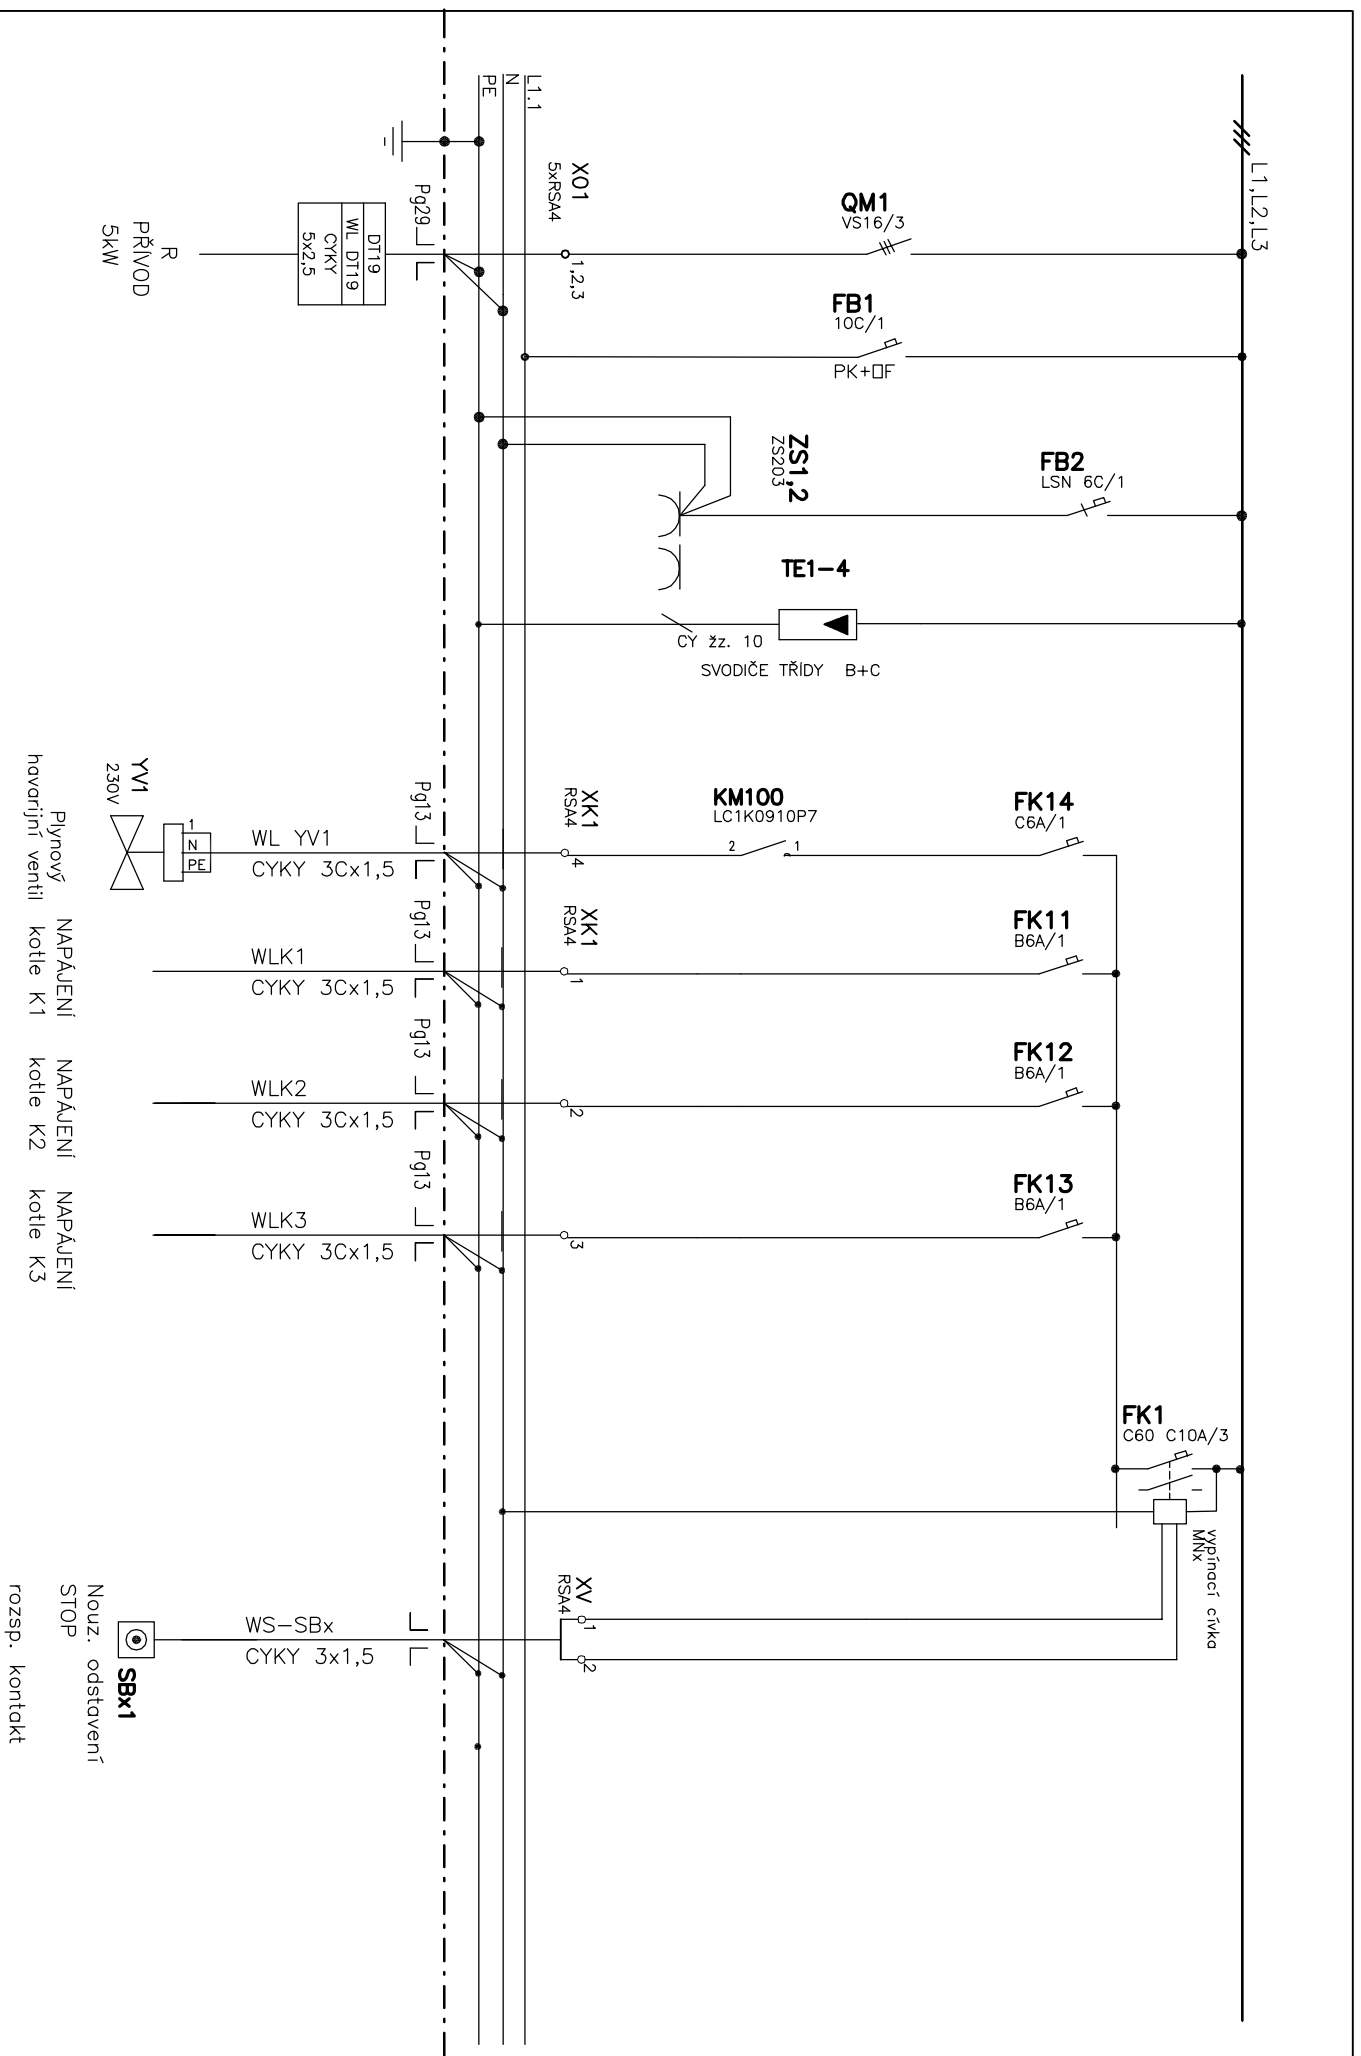