


DT19

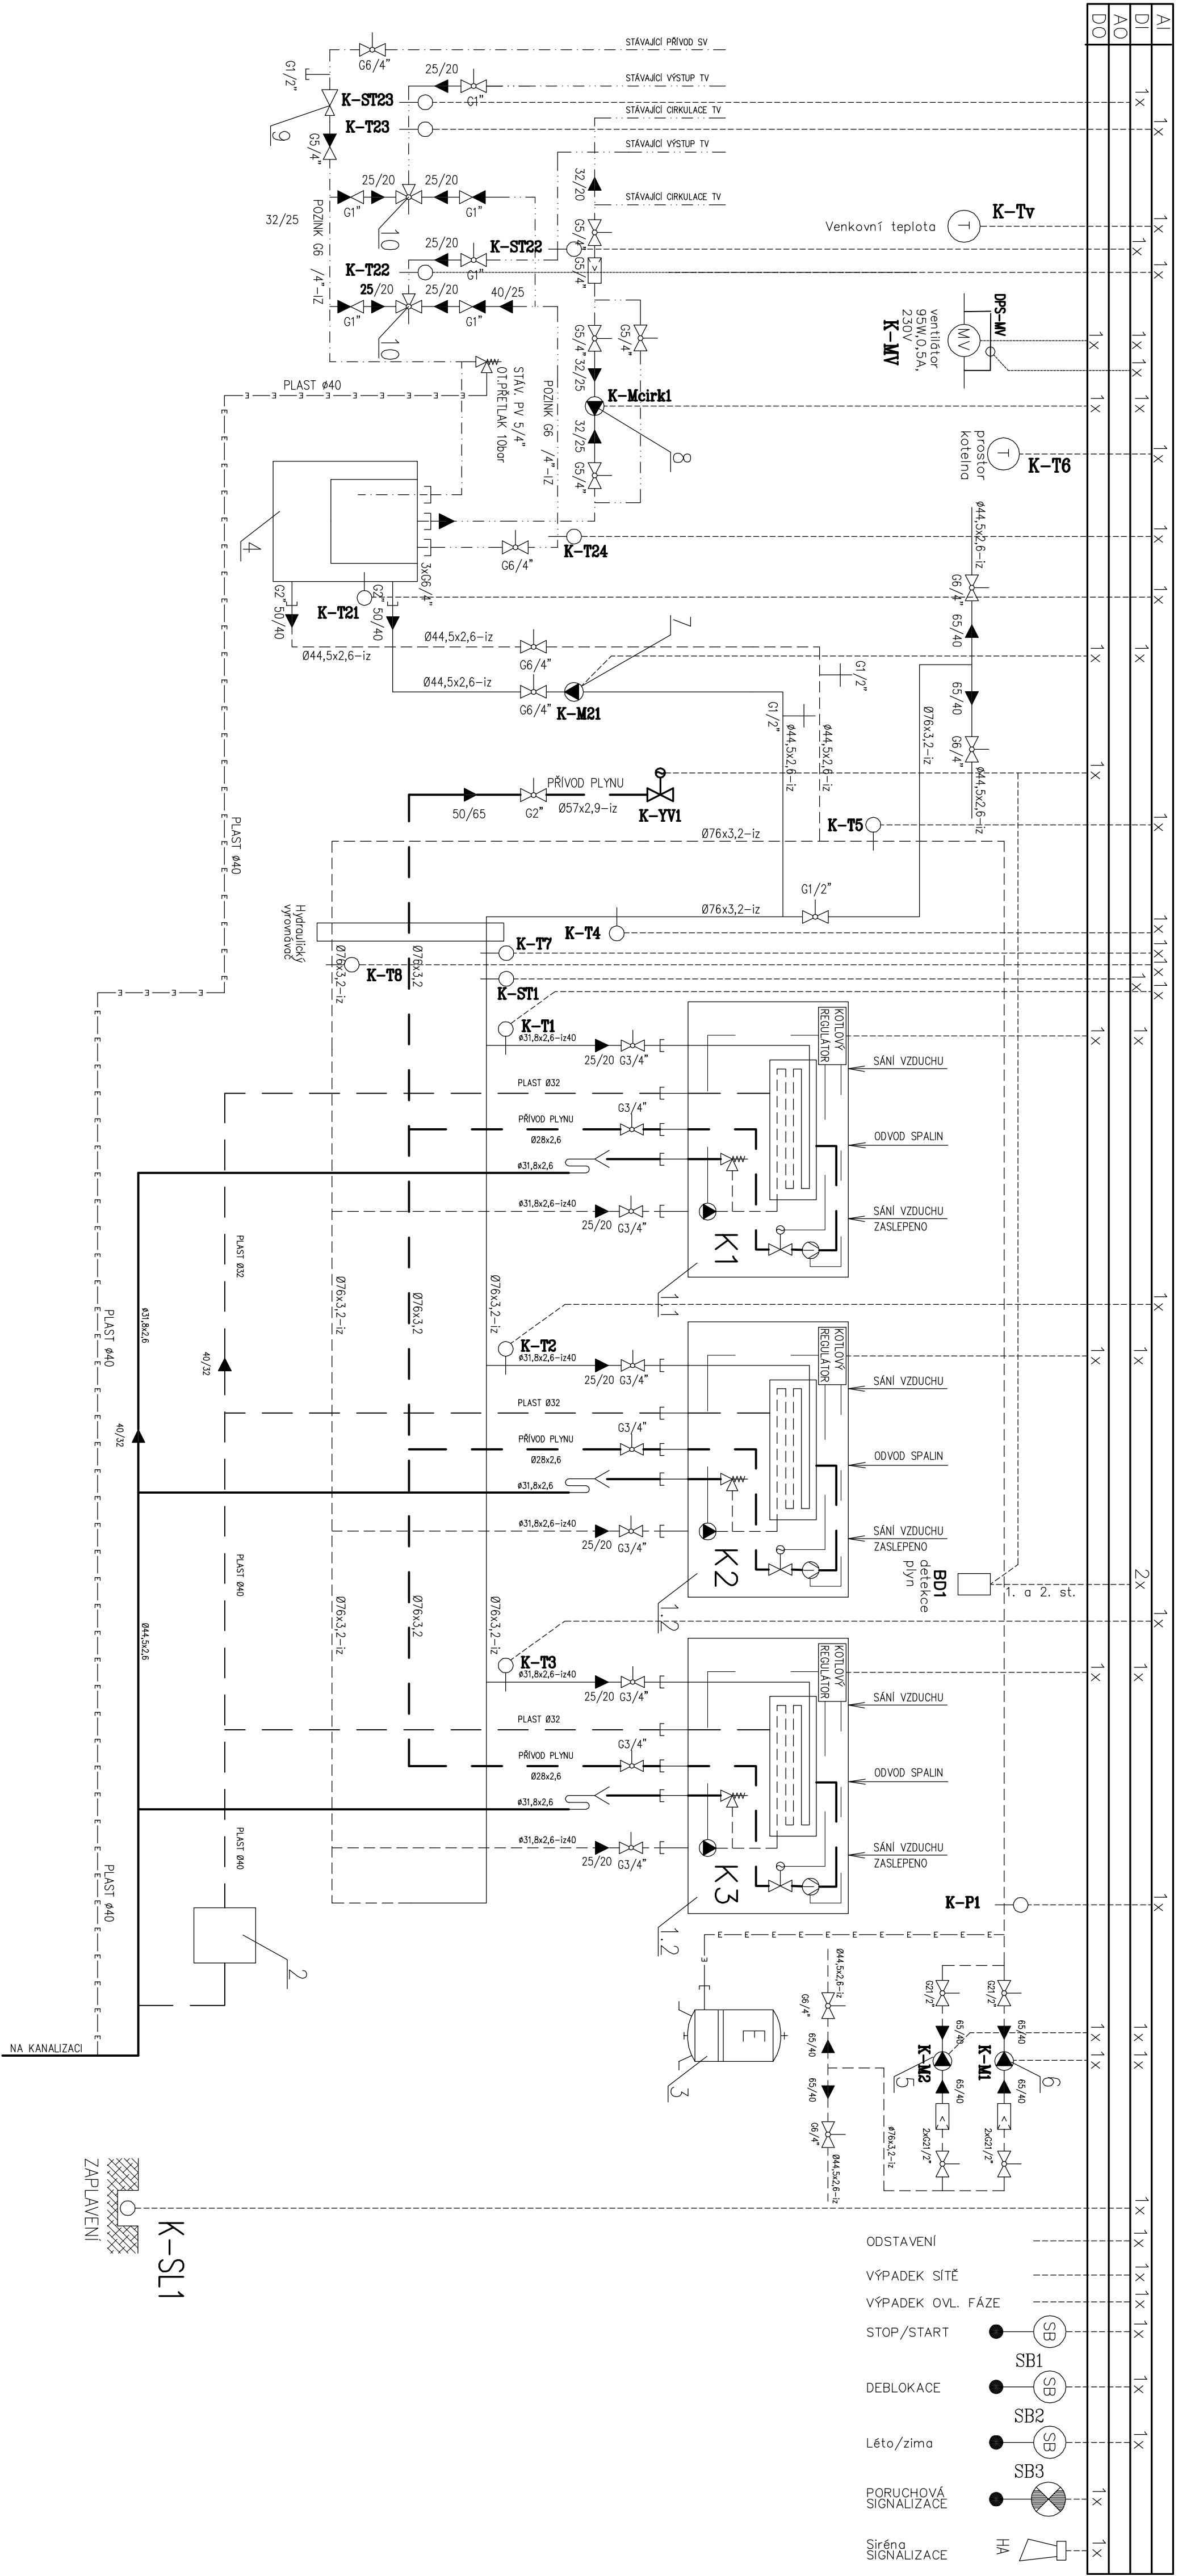

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL FERRULI ECONCEPT SIA KOTEL ZAPŘEDEN JAKO ŘÍDÍCÍ KOTEL KASKÁDY
- 1.2 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL FERRULI ECONCEPT SIA KOTEL ZAPŘEDEN JAKO PŘÍRŮČNÝ KOTEL KASKÁDY
2. NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZAČNÍ Z KOTLŮ – ENBRA, PRO KASKÁDU DO 500kW
3. EXPAZNÍ NÁDOBA PRO OT EXPANZIMAT OBECNĚ 110 LITRŮ
4. AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TV ACY HB Duplex 321, OBECNĚ 318 LITRŮ, PN 5/10
5. ČERPAČLO GRUNDFOS MARIJA 40-1205 230V, proved. 4p-v 0-6,3m³/h, H=2,5m v. s. – STAVAJÍCÍ
6. ČERPAČLO GRUNDFOS MARIJA 40-1005 230V STAVAJÍCÍ – ZÁCHOVA
7. ČERPAČLO GRUNDFOS UPS 40-SFF 230V, proved. na 3 stupně
8. ČERPAČLO CIRCULACE TV MIMO STAV 225/2, 230V
9. REDUKČNÍ VENTIL, WKA, DN 40, VSTUPNÍ PŘETLAK 2,5bar
10. TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PRO TV DN 20

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA, PŘÍVOD 80°C
- TOPNÁ VODA, VRAŤ 60°C
- ODVOD Z POLSŮSTNĚHO VENTILU
- ODVOD Z KONDENZAČNÍ ZI SPALIN
- STUŽENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TV
- BEZTLAKÝ ODPAD
- IMPULS VĚR
- NIL PLYNOVOD

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR ANDRYS				MEDIR	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		Ing. ZILAVSKÝ Lubomír	
Ing. HOLÁSEK V.	Ing. ZILAVSKÝ L.	Ing. HŘEBAČKA S.		Na výše uvedeném místě met@emilic.cz, tel. 722938369	
Záčet: REKONSTRUKCE KOTELNĚN LIŠEŇ				FORMAT	4A4
MOLÁKOVÁ 19, 628 00 BRNO-LIŠEŇ				DATUM	07/2014
				ÚČEL	REKONSTRUKCE STAVBY
				Č. ZAKÁZKY	1451
Projevit: MAR				Objekt: PS 02	
Oprac: SCHEMA KOTELNÝ				Č. KOPIE	
				MĚŘITKO	1:1
				Č. VÝKRESU	D.2.2-403